

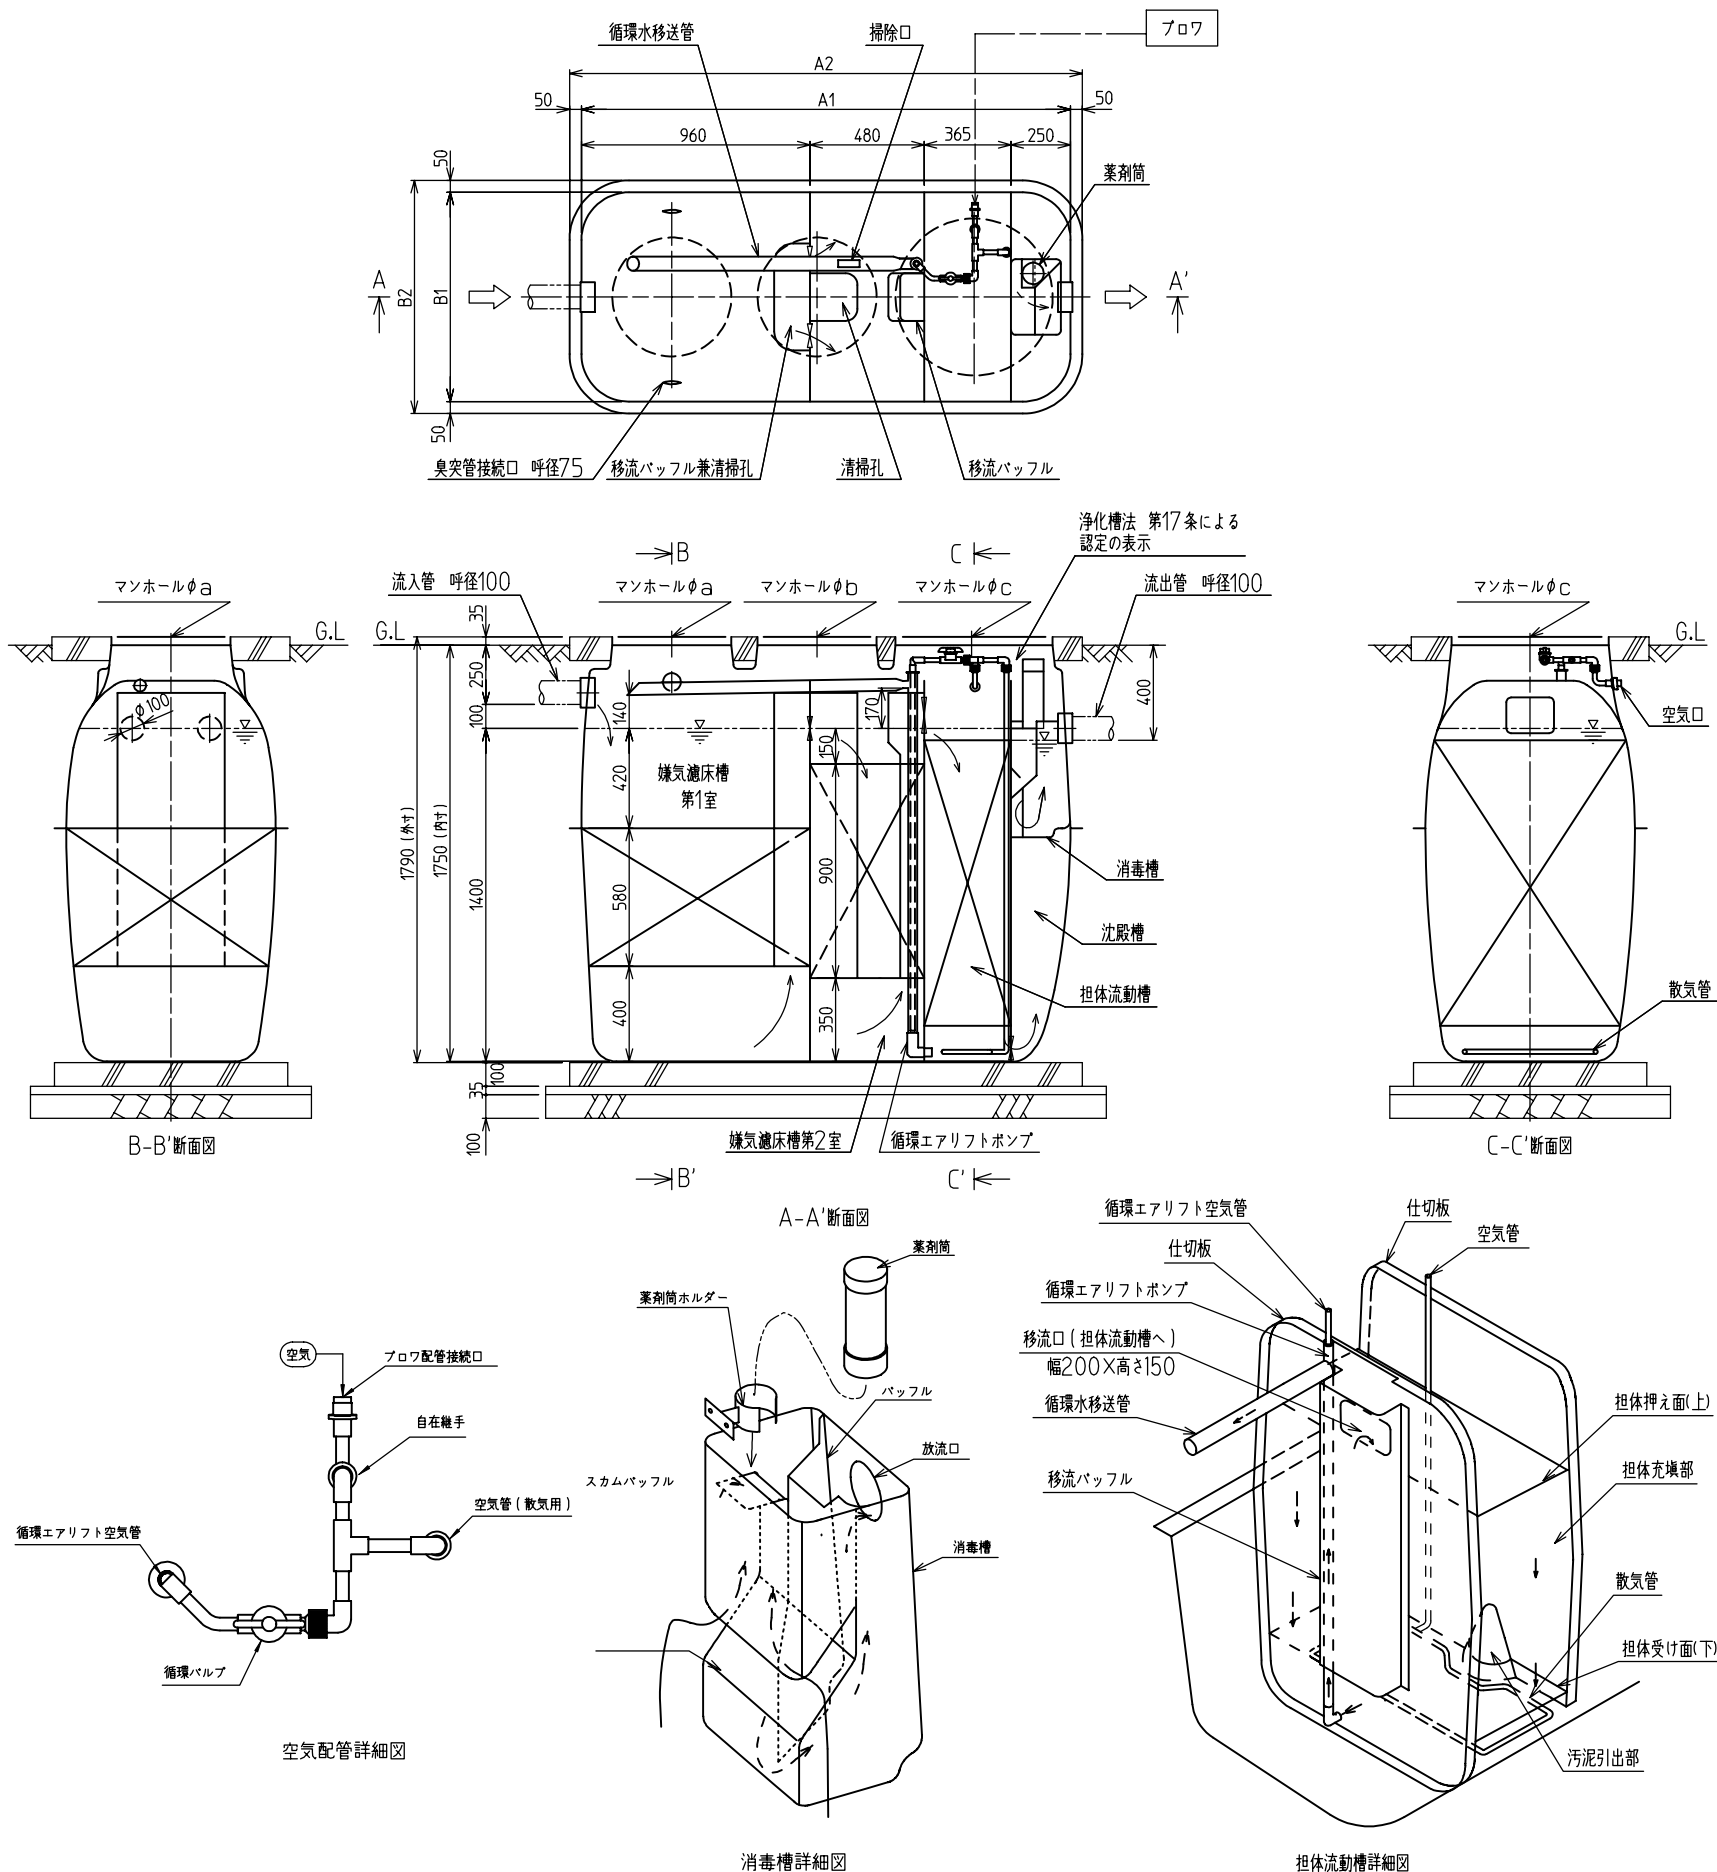


型式適合認定書別添仕様書及び図面		建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による嫌気濾床・担体流動方式 [大臣認定番号 (認定年月日) :DW3N-0110 (平成20年3月6日)]				
						

会 社 名		株式会社ハウステック 〒173-0004 東京都板橋区板橋三丁目9番7号 (03)5248-5500					
型 式		嫌気濾床・担体流動方式小規模合併処理浄化槽KGRN -5型 -6型 -7型 -8型 -10型					
型式適合認定番号		型01CadOc 0053626	型01CadOc 0063627	型01CadOc 0073628	型01CadOc 0083629	型01CadOc 0103630	
型式適合認定年月日		平成21年 4月 1日					
放流水質		法令上の性能:BOD 20mg/L 以下 大臣認定による性能: BOD20mg/L以下,T-N20mg/L以下, SS15mg/L以下, 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下					
仕 様 表							
処理対象人員		5	6	7	8	10	
槽 の 容 量 及 び 寸 法	有効容量	嫌気濾床槽第1室	1.035	1.242	1.468	1.797	2.289
		嫌気濾床槽第2室	0.517	0.669	0.842	0.917	1.230
		担 体 流 動 槽	0.399	0.399	0.399	0.542	0.542
		沈 殿 槽	0.140	0.140	0.140	0.211	0.211
		消 毒 槽	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
	寸 法	A 1	2,055	2,330	2,675	2,475	3,015
		A 2	2,155	2,430	2,775	2,575	3,115
		B 1	880	880	880	1,130	1,130
		B 2	980	980	980	1,230	1,230
		a	450	450	450	450	450
b		450	600	600	600	600	
c		600	600	600	600	600	
材 料 ・ 材 質 及 び 機 械 設 備 の 仕 様	く 体	材 質	DCPD				
		板 厚	3以上				
	仕切板	材 質	FRP				
		板 厚	3以上				
	濾 材	形 状	網様円筒状/ヘチマ様板状/中空円筒状※				
		材 質	PP,PEまたはPET/PP,PEまたはPET/PP※				
	散気管	材 質	PVC(ポリ塩化ビニル)またはPP(ポリプロピレン)				
		長 さ	160×550				160×800
	送 風 機	型 式	ダイヤフラム式、ロータリー式、ルーツ式				
		吐出風量(L/分)	60以上				80以上
流入管流	材 質	PVC、PPまたはPE					
	内 径	100					
マニホールド	材 質	FC, FRP, FRC,PPまたはDCPD					
注) 寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。 寸法は内寸表示。 ※嫌気濾床槽第1室/嫌気濾床槽第2室/担体流動槽							
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。 ・所定のばっ気強度が確保されるブロワを使用すること。 ・本仕様は型01CadOa0053422、型01CadOa0063423、型01CadOa0073424、型01CadOa0083425、型01CadOa0103426の会社名を変更したもの。						

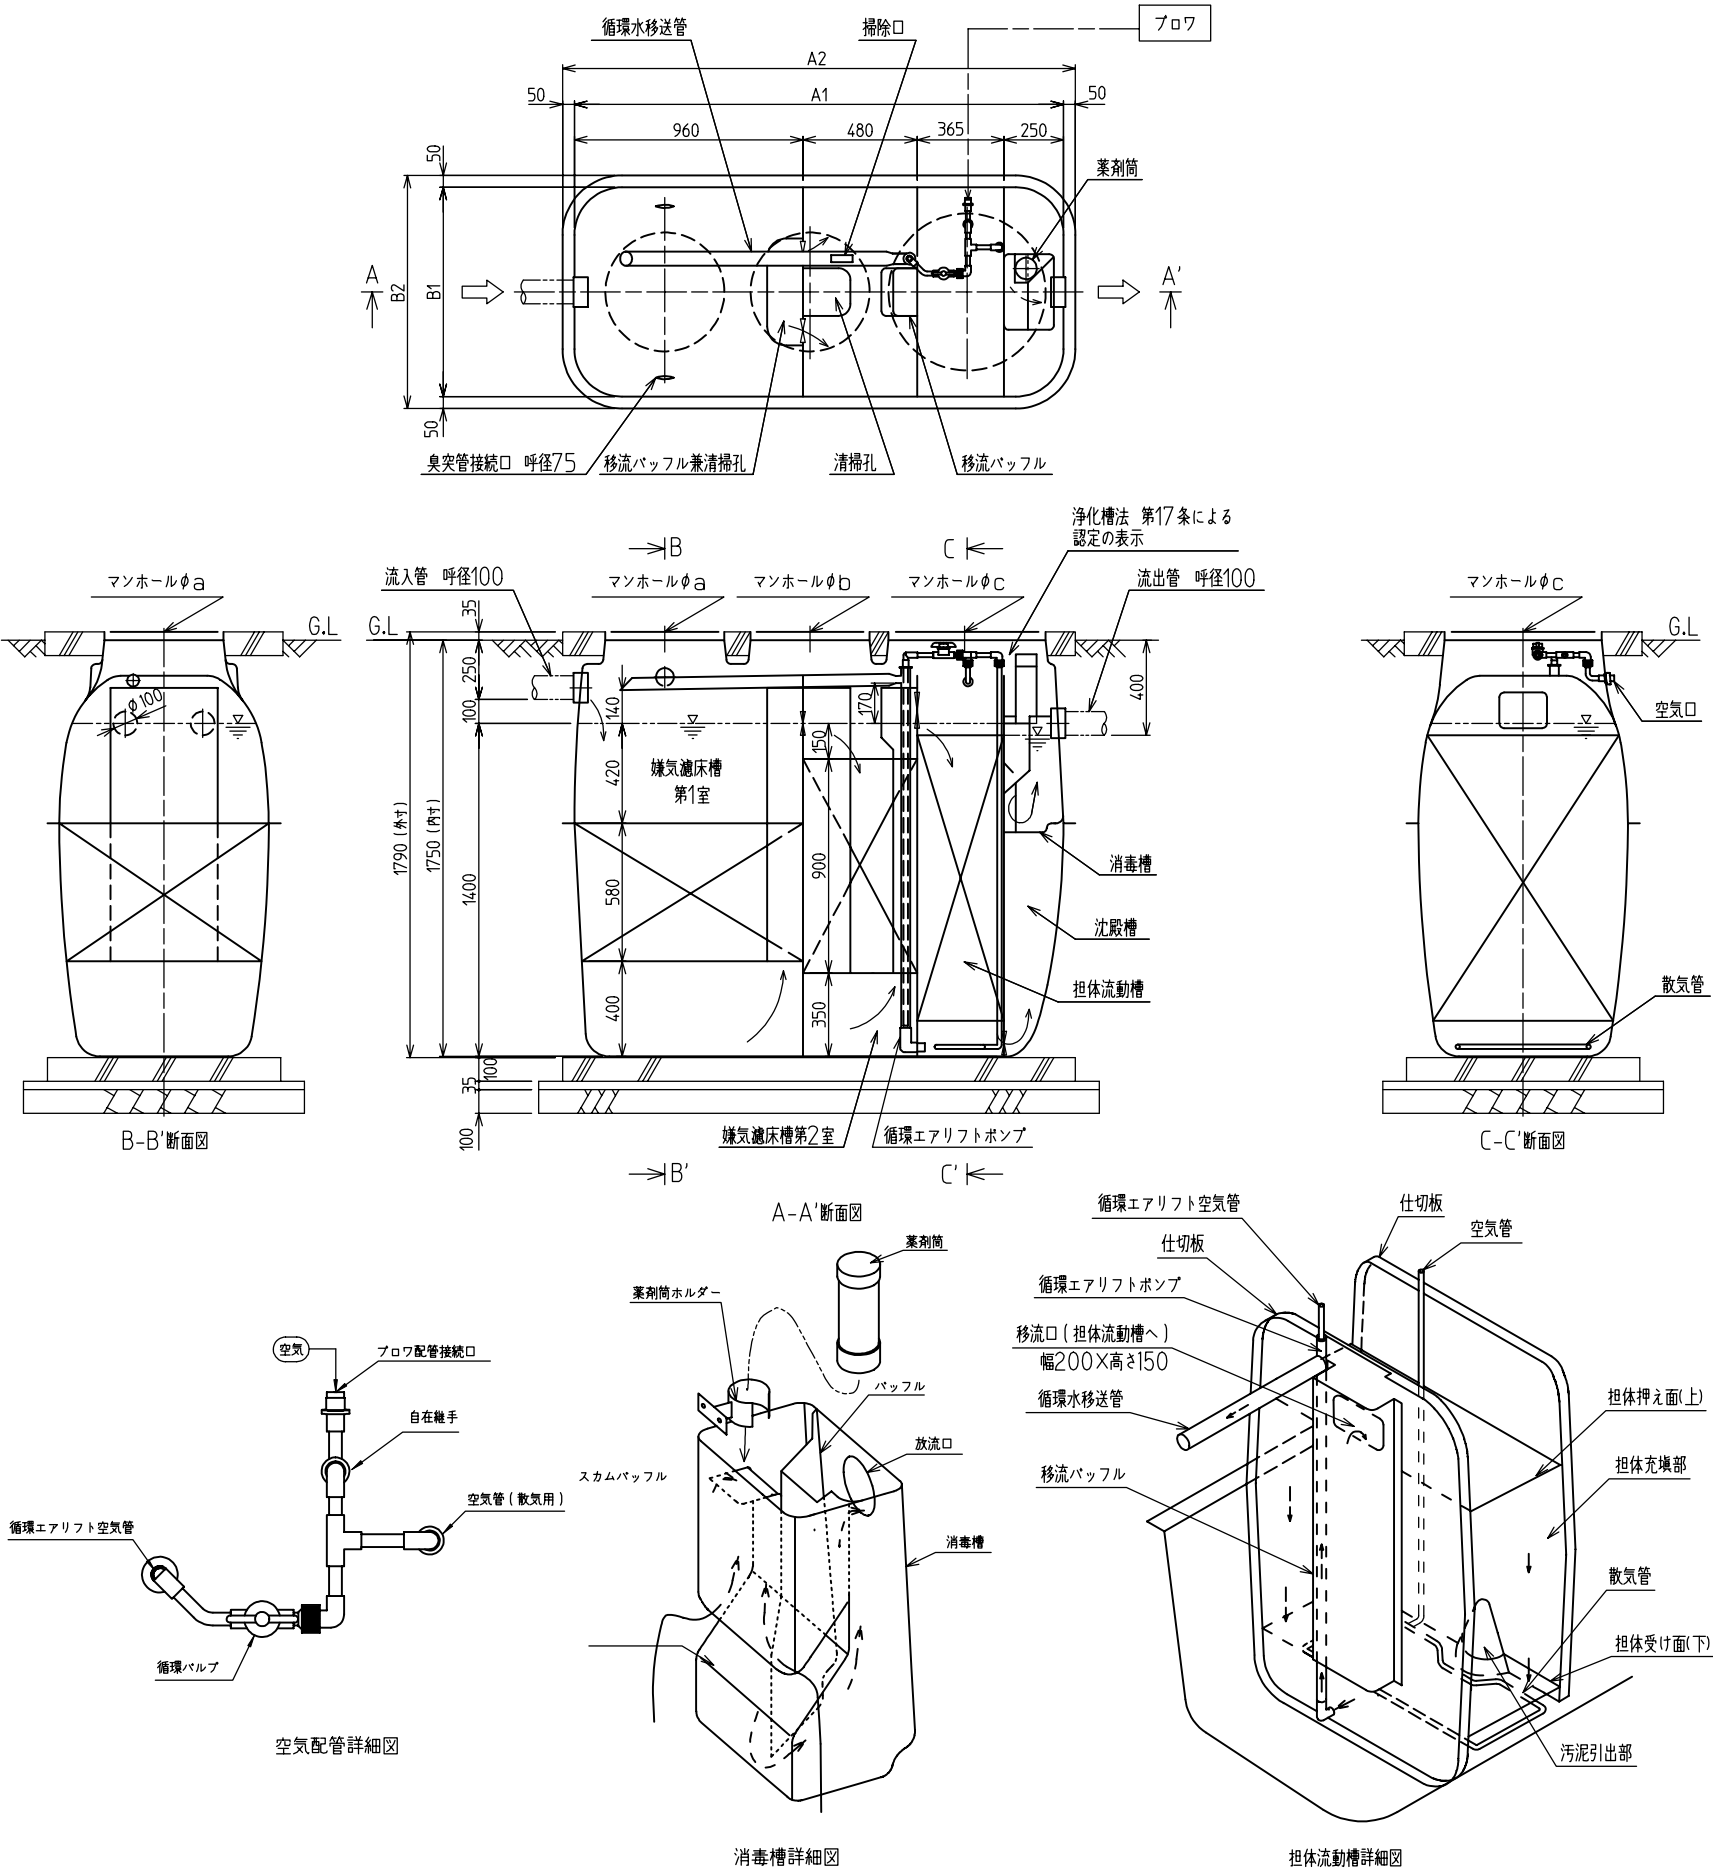


オプション図(原水ポンプ槽例)

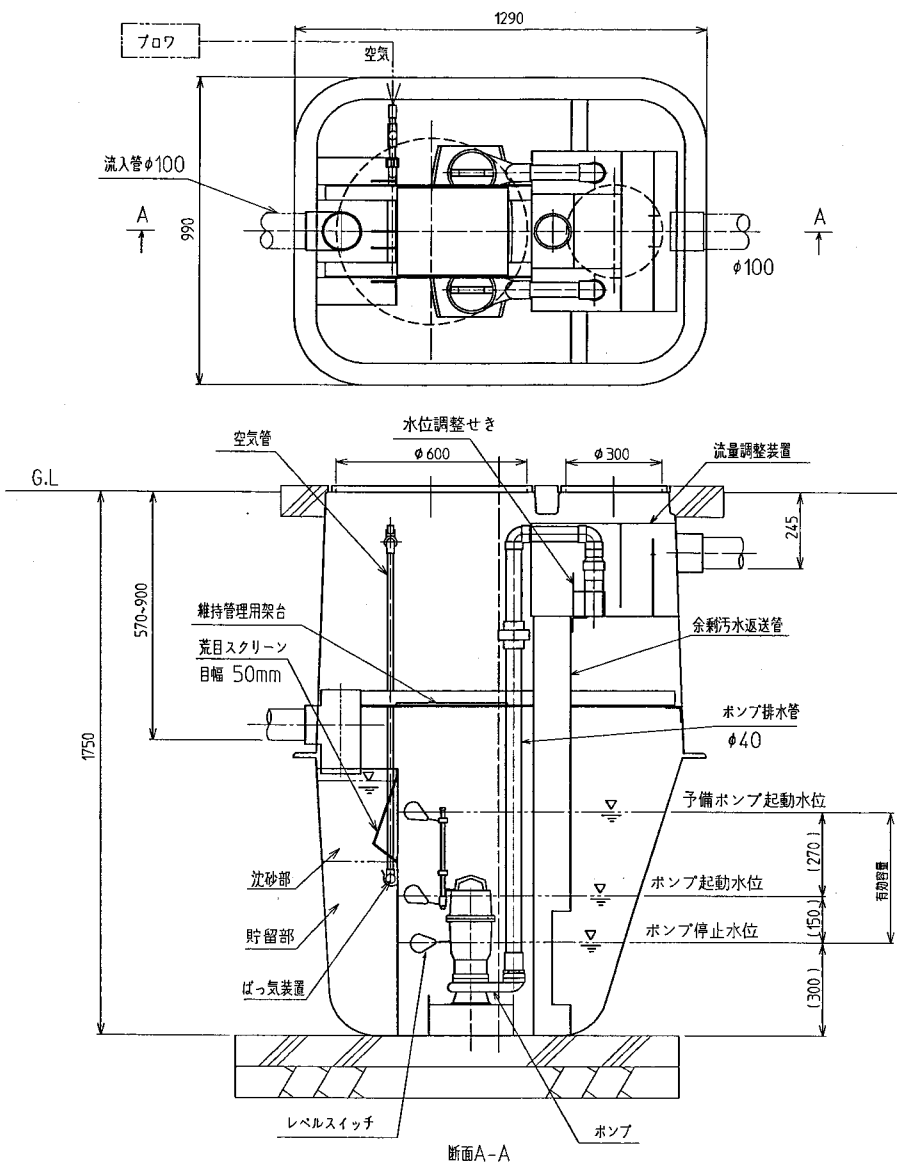

仕様表			
No.	項目	単位	仕様
1	有効容量	単位	—
	1.1 原水ポンプ槽容量	m ³	0.398
	1.2 沈砂部容量	m ³	0.020
	1.3 貯留部容量	m ³	0.060
2	フロー	30 ℓ/分	
3	ポンプ	32W 単相100V (1台)	
		140/90ℓ/分 (50/60Hz) X4m	
4	槽材質	FRP又はPVC	
5	散気管	PP又はPVC	
6	継手類	PVC	
7	マンホールフタ	ポリコン、鑄鉄、PP又はFRP	


※ポンプ槽及びポンプの形状・仕様は、変更となる場合があります。

オプション図(放流ポンプ槽例)

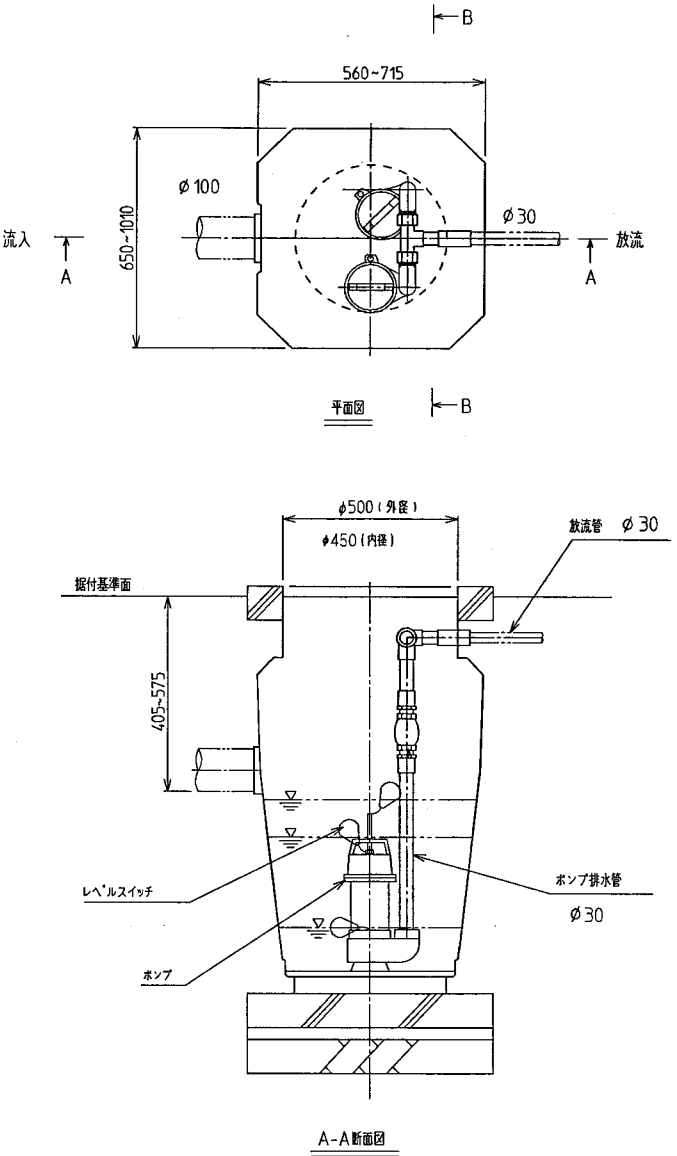

仕様表			
No.	項目	単位	仕様
1	有効容量	単位	—
	放流ポンプ槽容量	m ³	0.075-0.250
2	ポンプ	150W 単相100V (2台交互運転)	
3	槽材質	PVC又はFRP	
4	継手類	PVC	
5	マンホールフタ	FC,FRP,FRC,PPまたはDCPD	

※ポンプ槽及びポンプの形状・仕様は、変更となる場合があります。

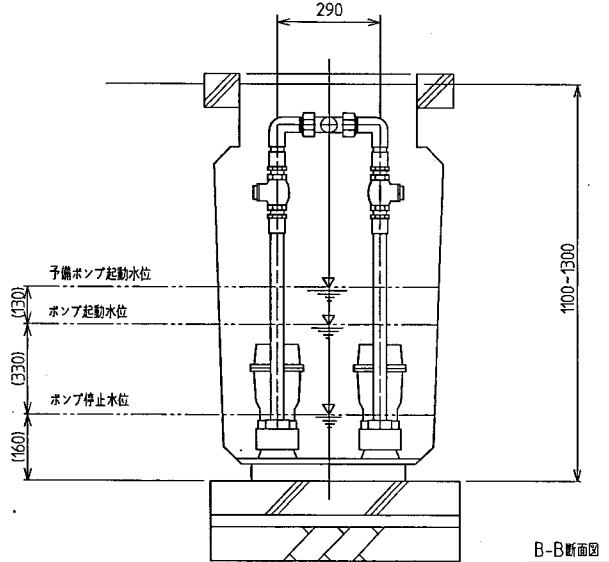

※ ポンプ槽の形状は、槽材質により異なる場合がある。
※ 放流ポンプ槽は、浄化槽本体接合型もある。