



型式適合認定書別添仕様書及び図面



建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による流量調整型生物ろ過循環方式
【大臣認定番号(認定年月日):DW3N-0158(平成27年 7月 8日)】

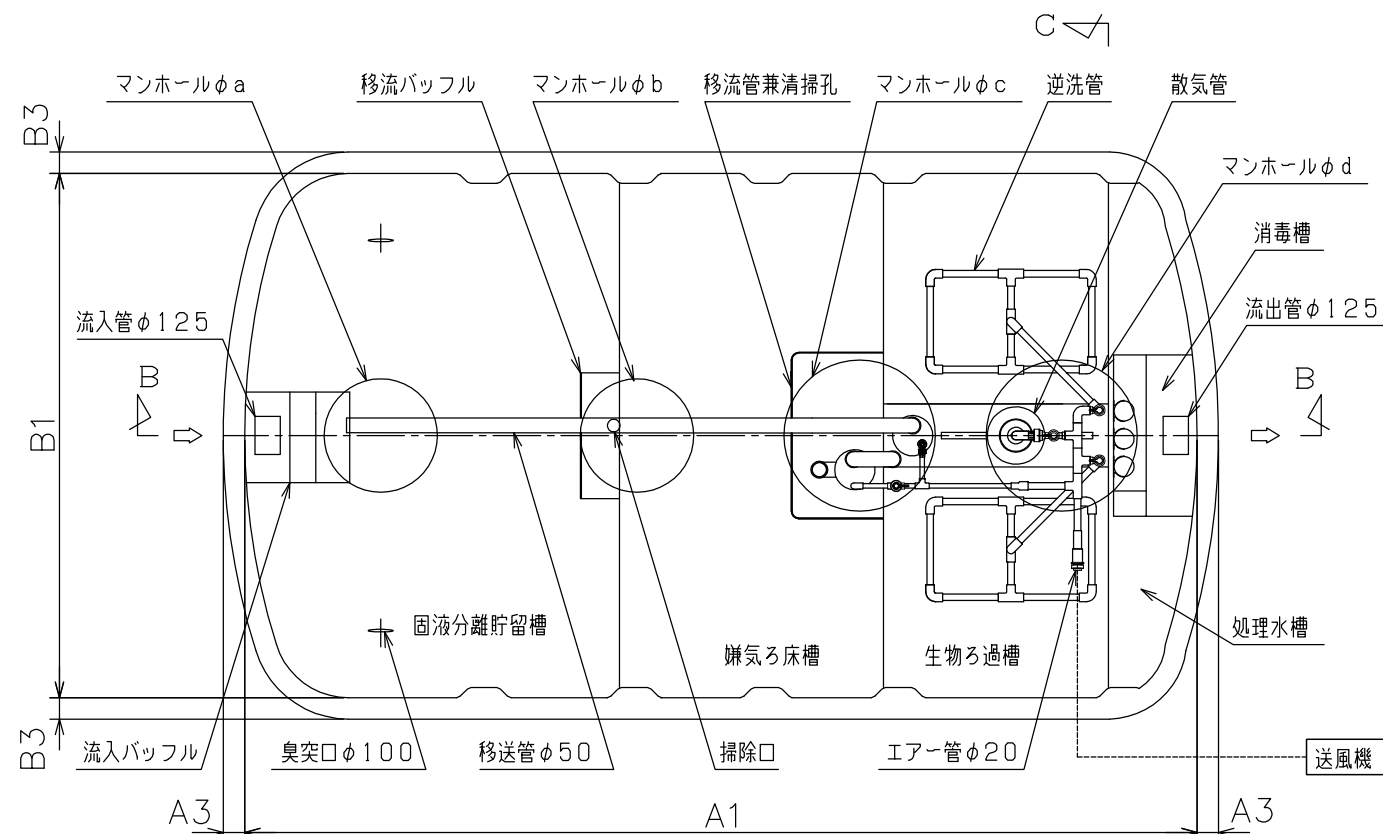

A-A 平面図

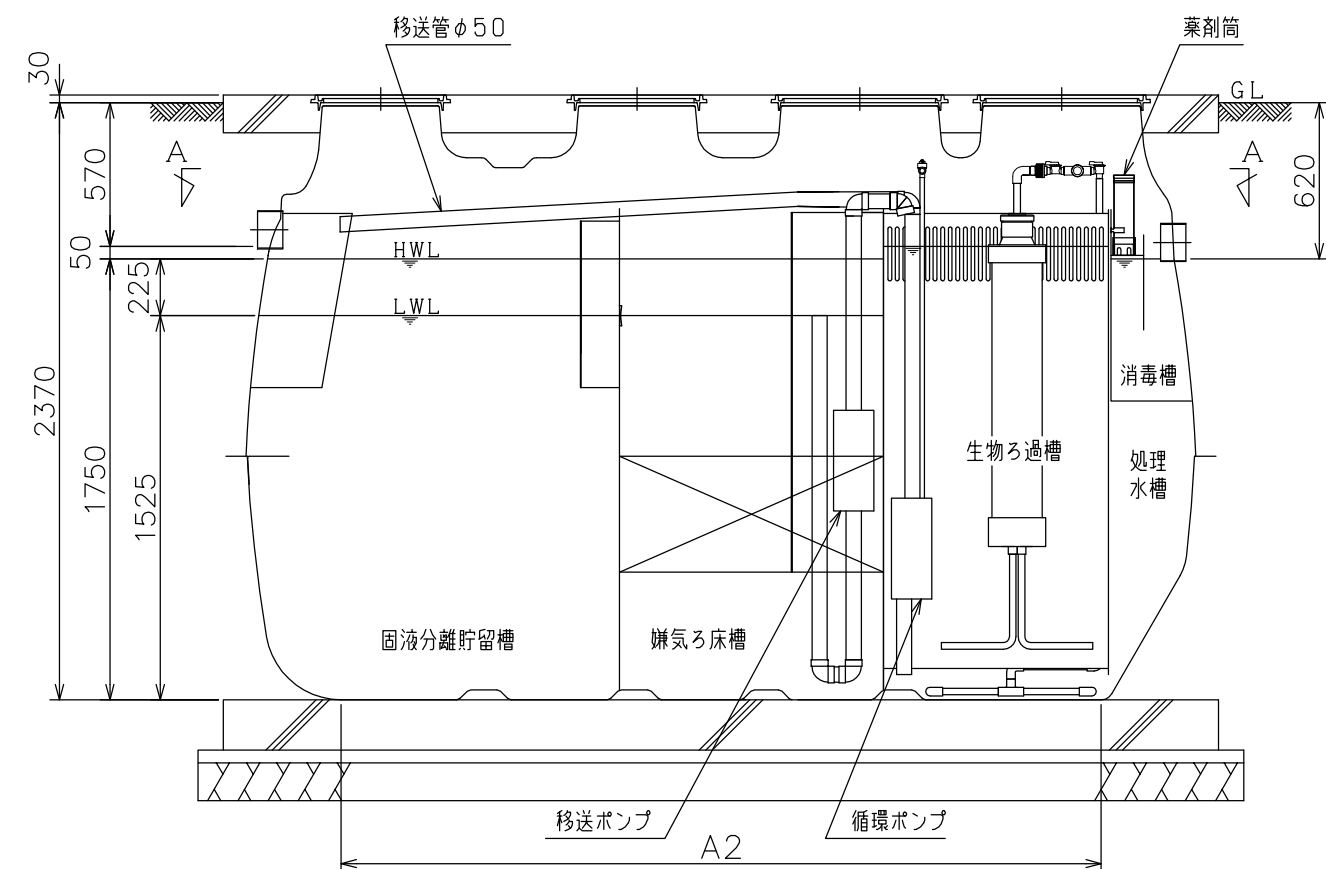


B-B断面图

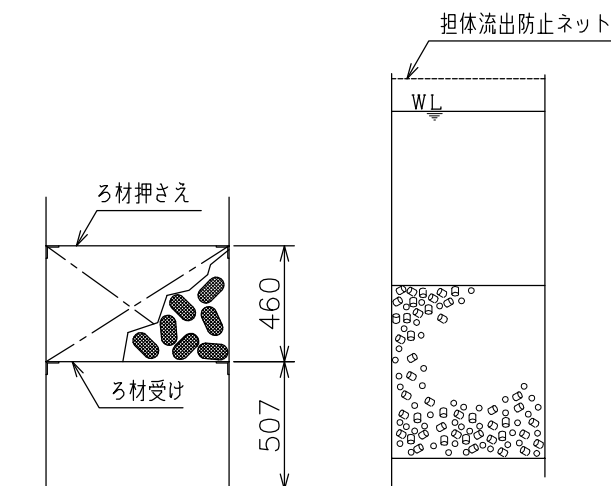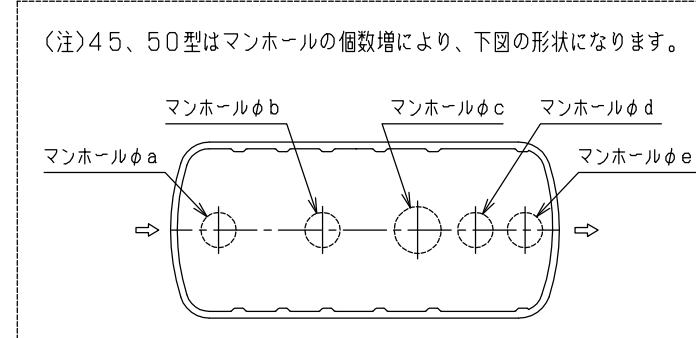

嫌気ろ床槽

生物ろ過槽

ろ材の形状及び取付図

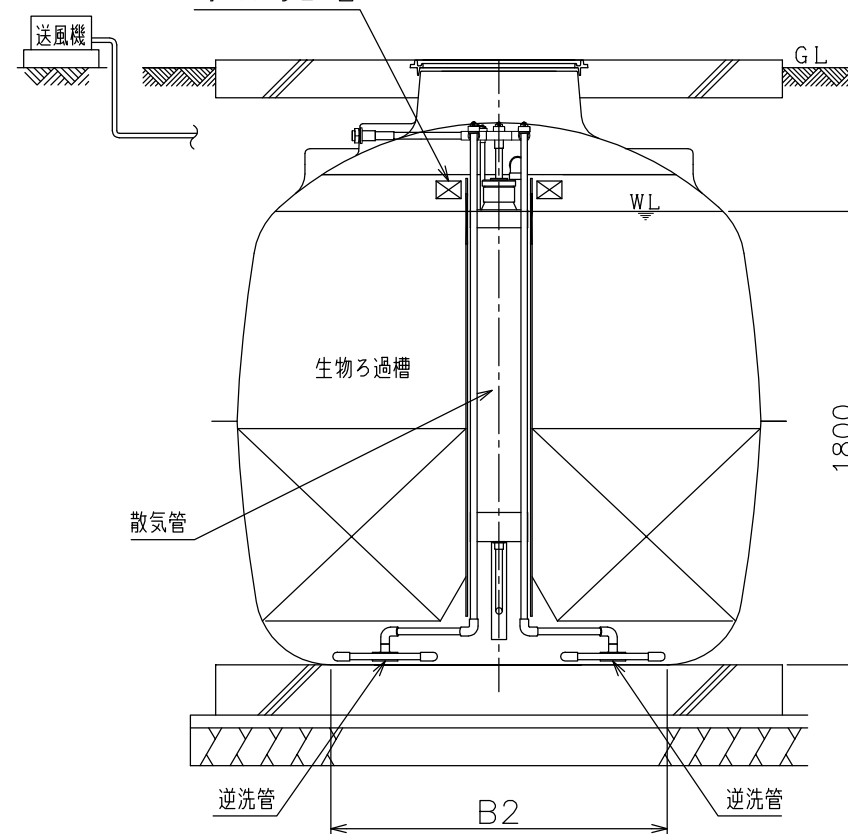

C-C断面图

会 社 名		ニッコー株式会社 〒361-8585 埼玉県行田市藤原町1-21-1 (048)554-3131				
型 式		ニッコー小規模浄化槽 NSE				
		- 35型	- 40型	- 45型	- 50型	
型式適合認定番号		型01Cad0a 0354400	型01Cad0a 0404401	型01Cad0a 0454402	型01Cad0a 0504403	
平成27年 8月21日認定						
放流水質		大臣認定による性能： BOD 15mg/L以下 T-N 20mg/L以下 SS 15mg/L以下				
仕 様 表						
槽の容量及び寸法	処理対象人員		35	40	45	50
	有効容量	固液分離貯留槽	4,642	5,301	5,925	6,583
		嫌気ろ床槽	3,562	4,099	4,605	5,100
		流量調整部	1,026	1,176	1,324	1,469
		生物ろ過槽	3,128	3,573	4,021	4,465
		処理水槽	0,653	0,742	0,830	0,917
	寸法	消毒槽	0,073	0,105	0,105	0,105
		A1	3780	4300	4800	5300
		A2	2910	3380	3850	4300
		A3	85	85	85	85
		B1	2080	2080	2080	2080
		B2	1340	1340	1340	1340
		B3	85	85	85	85
		a	450	450	450	450
		b	450	450	450	450
		c	600	600	600	600
		d	600	600	450	450
		e	—	—	450	450
		材料・材質及び機械設備の仕様	く体	材 質	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）	
板 厚	4～10					
仕切板	材 質		FRP			
	板 厚		4～10			
ろ材	形 状		網様円筒状／円筒状 ※			
	材 質		PE（ポリエチレン）／PP（ポリプロピレン）※			
	径又は目幅		φ70／φ13 ※			
	比表面積（m ² /m ³ ）		約42／約500 ※			
	充填率（％）		25／40 ※			
散気管	材 質		PVC（ポリ塩化ビニル）、ABS（アクリロニトリルブタジエンスチレン）、PPまたはPE			
	長 さ		500	500	500	500
送風機	型 式		電磁ピストン式、電磁ダイヤフラム式、ロータリー式、ルーツ式			
	吐出風量（L／分）		240以上	270以上	310以上	340以上
流入管	材 質		PVC、ABS、PPまたはPE			
	内 径		φ125			
マンホール	材 質		FRP、樹脂または鉄鉄			
	内径・個数		φ450×2 φ600×2	φ450×2 φ600×2	φ450×4 φ600×1	φ450×4 φ600×1
注）寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。 ※ 嫌気ろ床槽／生物ろ過槽						
特記事項	・ 振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・ 流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。					

型式適合認定書

B C J 基型-JS04400
平成27年 8月21日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 二俣 一登 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 松野 代

下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0354400

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
NSE-35型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

型式適合認定書

B C J 基型-JS04401
平成27年 8月21日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 二俣 一登 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 松野 代

下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0404401

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
NSE-40型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

型式適合認定書

B C J 基型-JS04402
平成27年 8月21日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 二俣 一登 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 松野 代

下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0454402

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
NSE-45型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

型式適合認定書

B C J 基型-JS04403
平成27年 8月21日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 二俣 一登 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 松野 代

下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0504403

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
NSE-50型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽

認定番号

NSE-35型：4-20K-H-010
NSE-40型：4-20K-H-010-1
NSE-45型：4-20K-H-010-2
NSE-50型：4-20K-H-010-3

認定年月日

令和2年10月1日

表示ラベル

法定ラベル

ニッコー小規模浄化槽

NSE-35型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号：4-20K-H-010 認定年月日：令和2年10月1日
処理方式：流量調整型生物ろ過循環方式
処理対象人員：35人 日平均汚水量：7.0m³/日
BOD除去率：92.5%以上 放流水BOD：15mg/L以下
放流水T-N：20mg/L以下 放流水SS：15mg/L以下

ニッコー株式会社

建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Cad0a0354400
認定年月日：平成27年8月21日 製造番号： 製造工場：

ニッコー小規模浄化槽

NSE-40型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号：4-20K-H-010-1 認定年月日：令和2年10月1日
処理方式：流量調整型生物ろ過循環方式
処理対象人員：40人 日平均汚水量：8.0m³/日
BOD除去率：92.5%以上 放流水BOD：15mg/L以下
放流水T-N：20mg/L以下 放流水SS：15mg/L以下

ニッコー株式会社

建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Cad0a0404401
認定年月日：平成27年8月21日 製造番号： 製造工場：

ニッコー小規模浄化槽

NSE-45型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号：4-20K-H-010-2 認定年月日：令和2年10月1日
処理方式：流量調整型生物ろ過循環方式
処理対象人員：45人 日平均汚水量：9.0m³/日
BOD除去率：92.5%以上 放流水BOD：15mg/L以下
放流水T-N：20mg/L以下 放流水SS：15mg/L以下

ニッコー株式会社

建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Cad0a0454402
認定年月日：平成27年8月21日 製造番号： 製造工場：

ニッコー小規模浄化槽

NSE-50型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号：4-20K-H-010-3 認定年月日：令和2年10月1日
処理方式：流量調整型生物ろ過循環方式
処理対象人員：50人 日平均汚水量：10.0m³/日
BOD除去率：92.5%以上 放流水BOD：15mg/L以下
放流水T-N：20mg/L以下 放流水SS：15mg/L以下

ニッコー株式会社

建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Cad0a0504403
認定年月日：平成27年8月21日 製造番号： 製造工場：

認定ラベル

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
合(11人～50人)
認定品
一般社団法人 浄化槽システム協会

オプション（放流ポンプ槽 構造図）

空気逃がしソケット

放流ポンプ

φ450、φ600

放流管

小規模浄化槽

特記事項

なし