



型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動生物ろ過循環方式
【大臣認定番号(認定年月日):DW3N-0114(平成20年10月14日)】


会 社 名		ニッコー株式会社 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 (03)3662-4365			
型 式		ニッコー小規模浄化槽 浄化王 -14型 -16型 -18型			
型式適合認定番号		型01CadOa 0144145	型01CadOa 0164146	型01CadOa 0184147	
平成23年 8月 8日認定					
放 流 水 質		大臣認定による性能： BOD10mg/ℓ 以下 T-N20mg/ℓ 以下 SS 10mg/ℓ 以下			
仕 様 表					
槽の容量及び寸法	処 理 対 象 人 員	14	16	18	
	有 効 容 量	固液分離貯留槽	2.218	2.633	2.722
		嫌気ろ床槽	2.223	2.630	2.711
		担体流動槽	1.057	1.213	1.352
		生物ろ過槽	0.366	0.408	0.457
		処 理 水 槽	0.256	0.301	0.338
		消 毒 槽	0.038	0.038	0.038
		寸 法	A ₁	2880	3350
	A ₂		2339	2806	2986
	A ₃		70	70	70
	B ₁		1500	1500	1500
	B ₂		956	956	956
	B ₃		70	70	70
	a		450	450	450
b	450	450	450		
c	600	600	600		
材 料 ・ 材 質 及 び 機 械 設 備 の 仕 様	く 体	材 質	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）		
		板 厚	4～10		
	仕 切 板	材 質	FRP		
		板 厚	4～10		
	ろ 材	形 状	網様円筒状／円筒状／円筒状 ※		
		材 質	PE（ポリエチレン） またはPP（ポリプロピレン）		
		径又は目幅	φ70／φ13／φ13 ※		
		比表面積（㎡／m³）	42／約500／約500 ※		
		充 填 率（％）	55／60／60 ※		
		散気管	材 質	PVC（ポリ塩化ビニル）、PEまたはPP	
	長 さ		600以上		
	送風機	型 式	電磁ピストン式、電磁ダイヤフラム式、 ロータリー式、ルーツ式		
		吐出風量（ℓ／分）	136以上	150以上	168以上
	流入管マンホール	材 質	PVC、PEまたはPP		
内 径		φ125			
材 質		FRP、樹脂または鋳鉄			
内 径・個 数		φ450×2、φ600×1			
注）寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。 ※ 嫌気ろ床槽／担体流動槽／生物ろ過槽					
特 記 事 項	・ 振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行なう。 ・ 流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				

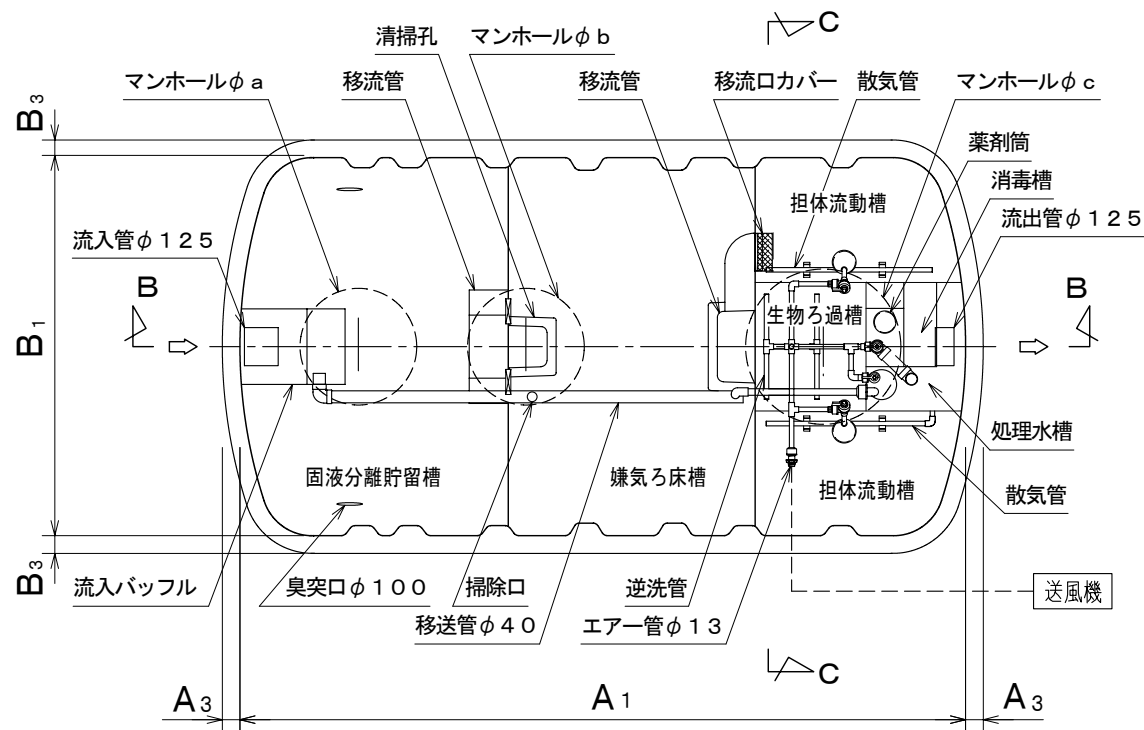


A-A平面図

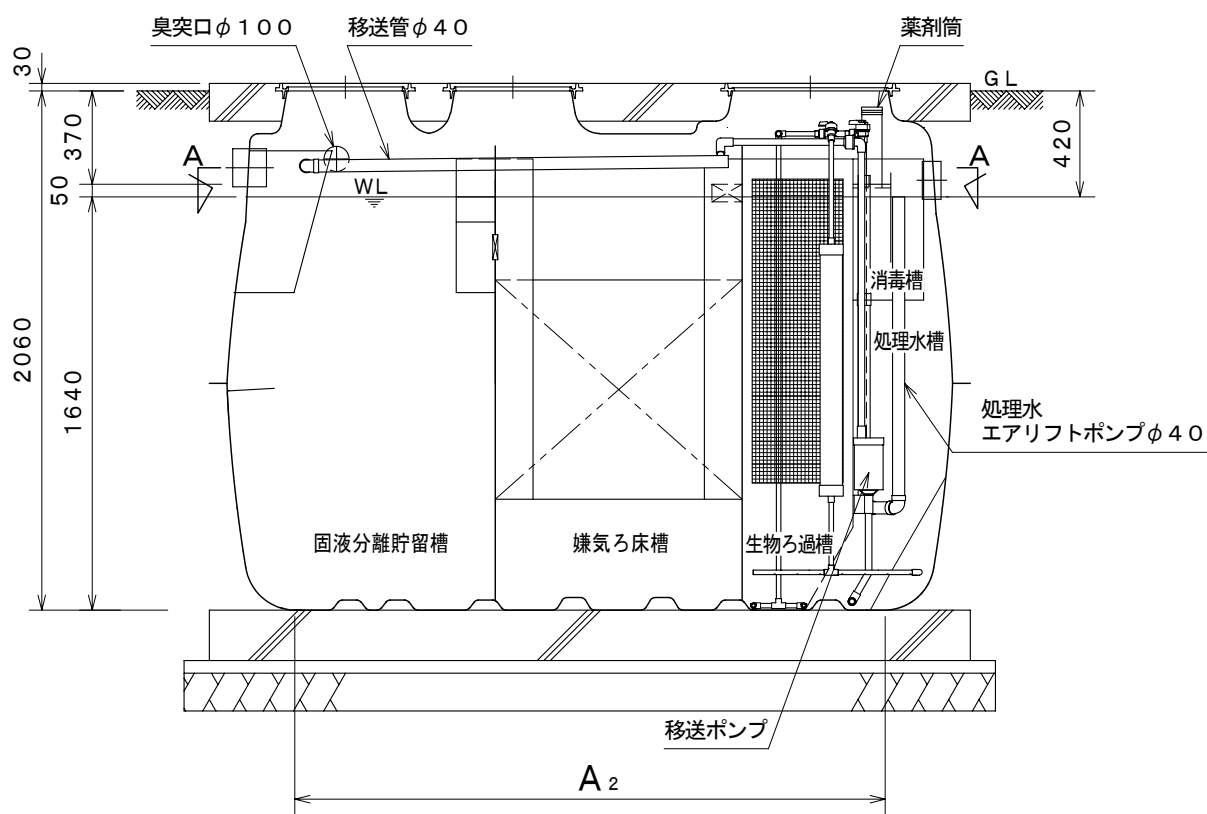


B-B断面図

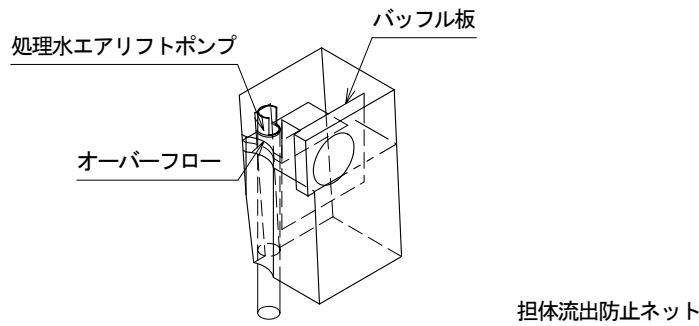

消毒槽立体図

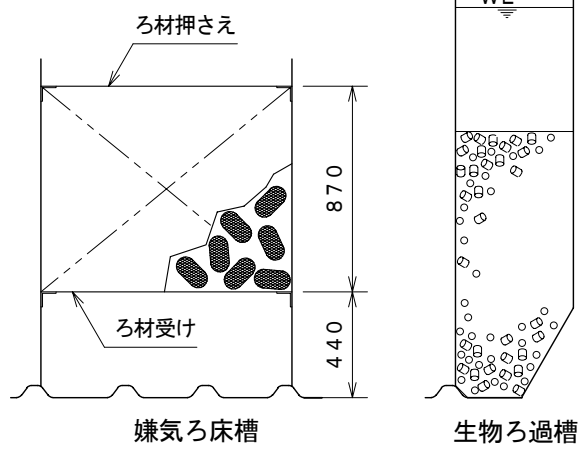

ろ材の形状及び取付図

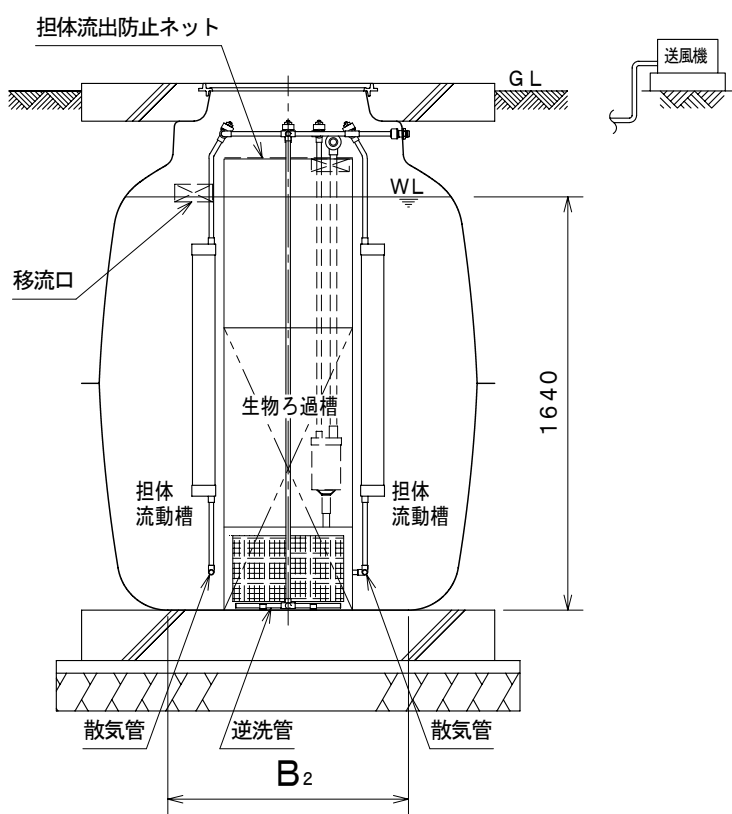

C-C断面図

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04145
平成23年 8月 8日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 吉田 誠 様

一般財団法人 日本建築センター
理事長 松野 三郎



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Ca0a0144145

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
浄化王-14型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04146
平成23年 8月 8日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 吉田 誠 様

一般財団法人 日本建築センター
理事長 松野 三郎



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Ca0a0164146

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
浄化王-16型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04147
平成23年 8月 8日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 吉田 誠 様

一般財団法人 日本建築センター
理事長 松野 三郎



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Ca0a0184147

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容
浄化王-18型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

認定書

国住指第 2364 号
平成 20 年 10 月 14 日

国土交通大臣 金子 一雄



下記の構造方法等については、建築基準法第 6 8 条の 2 6 第 1 項（同法第 8 8 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 3 5 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0114

2. 認定をした構造方法等の名称
担体流動生物ろ過循環方式 浄化王型/5～50人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能

3. 認定をした構造方法等の内容
別紙1のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

浄化槽法に基づく型式認定

認定番号

浄化王-14型 : 4-15K-H-006-3
浄化王-16型 : 4-15K-H-006-4
浄化王-18型 : 4-15K-H-006-5

認定年月日

平成27年10月 1日

表示ラベル

法定ラベル

ニッコー小規模浄化槽 浄化王-14型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号: 4-15K-H-006-3 認定年月日: 平成27年10月 1日
処理方式: 担体流動生物ろ過循環方式
処理対象人員: 14人 日平均汚水量: 2.8m³/日
BOD除去率: 95%以上 放流水BOD: 10mg/ℓ以下
放流水T-N: 20mg/ℓ以下 放流水SS: 10mg/ℓ以下
ニッコー株式会社
建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Ca0a0144145
認定年月日: 平成23年 8月 8日 製造番号: 製造工場:

ニッコー小規模浄化槽 浄化王-16型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号: 4-15K-H-006-4 認定年月日: 平成27年10月 1日
処理方式: 担体流動生物ろ過循環方式
処理対象人員: 16人 日平均汚水量: 3.2m³/日
BOD除去率: 95%以上 放流水BOD: 10mg/ℓ以下
放流水T-N: 20mg/ℓ以下 放流水SS: 10mg/ℓ以下
ニッコー株式会社
建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Ca0a0164146
認定年月日: 平成23年 8月 8日 製造番号: 製造工場:


ニッコー小規模浄化槽 浄化王-18型

浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
認定番号: 4-15K-H-006-5 認定年月日: 平成27年10月 1日
処理方式: 担体流動生物ろ過循環方式
処理対象人員: 18人 日平均汚水量: 3.6m³/日
BOD除去率: 95%以上 放流水BOD: 10mg/ℓ以下
放流水T-N: 20mg/ℓ以下 放流水SS: 10mg/ℓ以下
ニッコー株式会社
建築基準法に基づく型式適合認定番号 型01Ca0a0184147
認定年月日: 平成23年 8月 8日 製造番号: 製造工場:

認定ラベル



オプション（放流ポンプ槽 構造図）

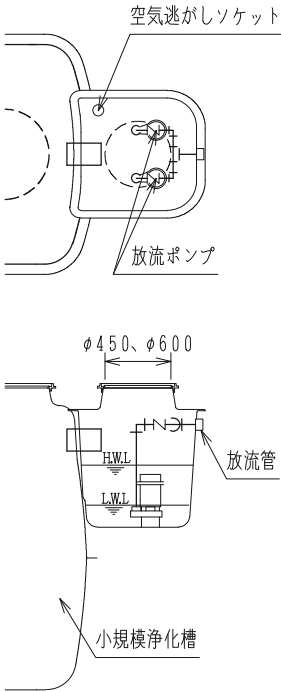

特記事項

なし